

کد کنترل

213
A

213A

دفترچه آزمون ورود به حرفه مهندسان



تاسیسات برقی (نظرارت)

رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است

تسنی

وزارت راه و شهرسازی
معاونت مسکن و ساختمان
دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان

مشخصات فردی را حتماً تکمیل نمایید.

- ❖ نام و نام خانوادگی:
❖ شماره داوطلب:

مشخصات آزمون

- تاریخ آزمون: ۱۴۰۱/۱۰/۰۸
تعداد سوال‌ها: ۶۰ سوال
زمان پاسخ‌گویی: ۱۵۰ دقیقه

تذکرات:

- سوال‌ها به صورت چهار جوابی است. کامل ترین پاسخ درست را به عنوان گزینه صحیح انتخاب و در پاسخنامه علامت بگذارید.
- به پاسخ‌های اشتباه یا بیش از یک انتخاب $\frac{1}{3}$ نمره منفی تعلق می‌گیرد.
- امتحان به صورت جزو باز است، لیکن هر داوطلب فقط حق استفاده از جزو خود را دارد و استفاده از جزو دیگران در جلسه آزمون اکیداً ممنوع است.
- استفاده از ماشین حساب‌های مهندسی (فاقد امکانات بلوتوت یا سیم کارت) بلا منابع است ولی اوردن و استفاده از هرگونه تلفن همراه، دوربین، رایانه، لپ تاپ، تبلت، ساعت هوشمند، هدفون و غیره ممنوع بوده و صرف همراه داشتن این وسائل در زمان برگزاری آزمون، اعم از آنکه مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر، به منزله تخلف محسوب خواهد شد.
- از درج هرگونه علامت یا نشانه بر روی پاسخنامه خودداری نمایید. در غیر این صورت پاسخنامه تصحیح نخواهد شد.
- در پایان آزمون، دفترچه سوال‌ها و پاسخنامه به مسئولان تحويل گردد. عدم تحويل دفترچه سوال‌ها یا بخشی از آن‌ها موجب عدم تصحیح پاسخنامه می‌گردد.
- نظر به اینکه پاسخنامه توسط ماشین تصحیح خواهد شد، از این‌رو مسئولیت عدم تصحیح پاسخنامه‌هایی که به صورت ناقص، مخدوش یا بدون استفاده از مداد نرم پر شده باشد به عهده داوطلب است.
- کلیه سوال‌ها با ضریب یکسان محاسبه خواهد شد و حد نصاب قبولی برای دریافت پروانه اشتغال به کار ۵۰ درصد، است.

شرکت خدمات آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور

برگزارکننده:



- ۱- در چه صورت می‌توان در سیستم توزیع برق فشار ضعیف سیستم اتصال زمین را حذف کرد؟
- در صورت استفاده از کلید جریان باقیمانده RCD با جریان عامل 30 میلی آمپر
 - در صورت استفاده از کلیدهای دو پل در مدارهای تک‌فاز و کلیدهای چهار پل در مدارهای سه‌فاز
 - سیستم اتصال زمین را تحت هیچ شرایطی نمی‌توان حذف کرد.
 - گزینه‌های ۱ و ۲ هر دو صحیح است.
- ۲- کدام‌یک از گزینه‌های زیر در خصوص استفاده از کلید RCD با جریان عامل 300 میلی آمپر صحیح است؟
- از این کلید فقط در سیستم TT باید استفاده کرد.
 - استفاده از این کلید در سیستم TN مجاز نمی‌باشد.
 - از این کلید در سیستم‌های TN و TT به عنوان حفاظت در برابر برق گرفتگی استفاده می‌شود.
 - در سیستم TN از این کلید به عنوان حفاظت در برابر حریق استفاده می‌شود.
- ۳- مطابق مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان وضعیت کارکرد آسانسورهای اضطراری در شرایط اخطار حملات هوایی به چه صورت می‌باشد؟
- آسانسورها باید بتوانند در طبقات از قبیل تعیین شده متوقف شوند و توسط افراد آتش‌نشان مورد استفاده قرار گیرند.
 - آسانسورها می‌توانند به فعالیت عادی خود ادامه دهند.
 - آسانسورها باید در نزدیک ترین طبقه در مسیر حرکت آن متوقف شوند.
 - آسانسورها باید بتوانند در طبقات از قبیل تعیین شده متوقف شوند و استفاده از آسانسورها مجاز نمی‌باشد.
- ۴- مطابق مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، یکی از روش‌های طراحی به‌گونه‌ای صورت می‌گیرد که میزان انرژی مصرفی سالانه ساختمان از میزان محاسبه شده برای ساختمان مرجع کمتر باشد، نام این روش چه می‌باشد؟
- روش موازن‌های (کارکردی)
 - روش کارایی انرژی ساختمان
- ۵- استفاده از راهانداز نرم (Soft Starter) به منظور کاهش مقدار جریان راهاندازی موتورها، به جای سیستم متعارف راهاندازی ستاره - مثلث برای چه موتورهایی با چه توانی توصیه می‌شود؟
- 18.5 kW و به بالا
 - 7.5 kW و به بالا
 - 11 kW و به بالا
 - 15 kW و به بالا
- ۶- یک مدار روشنایی سه فضا را که هر فضا شامل ۴ عدد چراغ و یک کلید تک‌پل دو راهه می‌باشد را تغذیه می‌کند، چنانچه سطح مقطع سیم این مدار روشنایی ۱.۵ میلی‌متر مربع باشد، کدام‌یک از گزینه‌های زیر در خصوص کلید مینیاتوری تغذیه‌کننده این مدار روشنایی صحیح است؟
- کلید مینیاتوری ۱۶A تیپ "B"
 - کلید مینیاتوری ۱۰A تیپ "B"
 - کلید مینیاتوری ۱۶A تیپ "B" و یا تیپ "C" با ضریب کاهش باردهی کلیدهای مینیاتوری ۰.۶ ناشی از درجه حرارت و هم‌جواری
 - گزینه‌های ۲ و ۳ هر دو صحیح است.

۷- کاربرد کلید یک پل، یک راه و دو خانه چیست؟

(۱) برای قطع و وصل دو مدار از یک فاز به کار می‌رود.

(۲) برای قطع و وصل دو مدار از دو فاز به کار می‌رود.

(۳) برای قطع و وصل هم‌زمان یک فاز و یک نول به کار می‌رود.

(۴) گزینه‌های ۱ و ۲ هر دو صحیح است.

۸- کدام یک از گزینه‌های زیر در خصوص حسگرهای مادون قرمز و حسگرهای ماورای صوتی صحیح

است؟

(۱) ردیابی حرکت دست‌ها در حسگرهای مادون قرمز کمتر از حسگرهای ماورای صوتی است.

(۲) ردیابی حرکت کامل بدنی حسگرهای مادون قرمز بیشتر از حسگرهای ماورای صوتی است.

(۳) حداکثر سطح پوشش حسگرهای مادون قرمز بیشتر از حسگرهای ماورای صوتی است.

(۴) هر سه گزینه صحیح است.

۹- حفاظت سلکتیو در سیستم‌های توزیع به چه مفهومی می‌باشد؟

(۱) اگر در نقطه‌ای از مدار، اتصال کوتاه بیشتر از قدرت قطع وسیله حفاظتی باشد باید یک وسیله حفاظتی با قدرت قطع مناسب ماقبل آن پیش‌بینی کرد.

(۲) قدرت قطع وسیله حفاظتی نباید از حداکثر مقدار جریان اتصال کوتاه در آن نقطه کمتر باشد.

(۳) به هنگام خطا نزدیک‌ترین وسیله حفاظتی به محل اتصالی عمل کند.

(۴) انتخاب وسیله حفاظتی مناسب جهت قطع مدار برای حصول ایمنی در زمانی مجاز یا در زمانی کمتر از ۵ ثانیه

۱۰- علائم دیگر کابل‌های CU/XLPE/PVC و CU/PVC/PVC به ترتیب عبارت است از:

NYCY و NYY (۱)

N2XY و NYY (۲)

NYCY و N2XY (۳)

N2XY و NYCY (۴)

۱۱- در ساختمانی فن‌کویل‌های اجرا شده دارای موتور چهار سرعته با سیستم کنترل سرعت متعارف می‌باشد، فن‌کویل‌های این ساختمان دارای چه رتبه انرژی ساختمان می‌باشد؟

(۱) ساختمان منطبق با مبحث ۱۹ (EC)

(۲) ساختمان کم انرژی (EC+)

(۳) ساختمان بسیار کم انرژی (EC++)

(۴) داده‌ها برای حل مسئله کافی نمی‌باشد.



۱۲- هدف از الزام به استفاده از سیستم اتصال زمین عملیاتی چه می‌باشد؟

- (۱) جلوگیری از برق گرفتگی
- (۲) تضمین کارکرد صحیح و قابل اطمینان تجهیزات الکترونیکی
- (۳) کاهش ولتاژ تماس
- (۴) جلوگیری از اضافه ولتاژ

۱۳- ساختمانی مسکونی دارای ۴ طبقه که هر طبقه دارای یک واحد می‌باشد مفروض است، اجرای سیستم اعلام حریق برای این ساختمان به چه صورت می‌باشد؟

- (۱) الزامی است.
- (۲) طبق ضوابط سازمان اتش‌نشانی می‌باشد.
- (۳) طبق دستورالعمل سازمان نظام مهندسی می‌باشد.
- (۴) الزامی نمی‌باشد.

۱۴- کدامیک از هادی‌های زیر به طور مستقیم به ترمینال یا شیئنه اصلی اتصال زمین متصل نمی‌شود؟

- (۱) هادی سیستم هم‌بندی اضافی
- (۲) هادی سیستم هم‌بندی اصلی
- (۳) هادی سیستم اتصال زمین عملیاتی
- (۴) هیچکدام

۱۵- ساعات کارکرد دیزل ژنراتور در حالت استفاده از آن به صورت STAND-BY و PRIME در یک زمان مشخص (یک‌سال) به چه صورت می‌باشد؟

- (۱) در حالت PRIME بیشتر از حالت STAND-BY می‌باشد.
- (۲) در حالت STAND-BY بیشتر از حالت PRIME می‌باشد.
- (۳) در هر دو حالت یکسان می‌باشد.
- (۴) داده‌ها برای حل مسئله کافی نمی‌باشد.

۱۶- حداقل میزان عدم تعادل ولتاژ در فازها (در دوره بهره‌برداری از موتور) برای جلوگیری از کاهش راندمان موتور چقدر است؟

- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| 1% (۴) | 5% (۳) | 3% (۲) | 8% (۱) |
|--------|--------|--------|--------|

۱۷- برق مورد نیاز یک ساختمان توسط یک کنتور 240 kW تامین می‌گردد، چنانچه بانک خازنی این پروژه با پله‌های 40, 20, 10, 5, 2.5 KVAR باشد، نسبت C/K رگولاتور بانک خازنی چه مقدار می‌باشد؟

- | | | | |
|----------|------------|-------------|-----------|
| 0.05 (۴) | 0.0625 (۳) | 0.03125 (۲) | 0.025 (۱) |
|----------|------------|-------------|-----------|

۱۸- چنانچه جنس الکترود زمین از نوع مس و شکل آن به صورت تسمه باشد، حداقل سطح مقطع آن بر حسب میلی متر مربع چقدر می‌باشد؟

۹۰ (۴)

۵۰ (۳)

۲۵ (۲)

۷۰ (۱)

۱۹- در یک سیستم TN، حداقل سطح مقطع هادی اتصال زمین بر چه اساس محاسبه می‌شود؟

- (۱) اثرات الکترود شیمیایی (خوردگی و زنگ زدگی)، تنش‌ها و صدمات مکانیکی
- (۲) حداکثر جریان اتصال کوتاه سیستم
- (۳) حداقل جریان اتصال کوتاه سیستم
- (۴) گزینه‌های ۱ و ۲ هر دو صحیح است.

۲۰- کدامیک از آزمون‌های زیر باید جهت احراز اطمینان نسبت به قطع به موقع مدار در اثر تماس غیرمستقیم در یک واحد مسکونی انجام گیرد؟

- (۱) اندازه‌گیری امپدانس حلقه اتصال کوتاه مدار نهایی بین مصرف‌کننده و تابلوی واحد مسکونی
- (۲) اندازه‌گیری امپدانس حلقه اتصال کوتاه بین تابلوی واحد مسکونی و تابلوی کنتوری
- (۳) اندازه‌گیری امپدانس حلقه اتصال کوتاه سیستم شبکه که نسبت به تاسیسات برقی ساختمان، خارجی به حساب می‌آید.
- (۴) اندازه‌گیری هر سه گزینه الزامی است.

۲۱- کدامیک از گزینه‌های زیر درخصوص استفاده از چراغ نمایشگر در سیستم اعلام حریق آدرس پذیر صحیح می‌باشد؟

- (۱) الزامی است.
- (۲) مجاز نمی‌باشد.
- (۳) اختیاری است.
- (۴) هیچکدام

۲۲- مقاومت ماده مس و ماده فولاد در بتون در برابر اثر خوردگی در صورت همبندی به چه صورت می‌باشد؟

- (۱) مناسب برای همبندی
- (۲) نامناسب برای همبندی
- (۳) در صورتی که سطح ماده مس حداقل ۱۰۰ برابر بیشتر از سطح ماده فولاد در بتون باشد مناسب می‌باشد.
- (۴) در صورتی که سطح ماده فولاد در بتون حداقل ۱۰۰ برابر بیشتر از سطح ماده مس باشد مناسب می‌باشد.

۲۳- کم اثرترین نوع الکترود اتصال زمین چه می‌باشد؟

- (۱) الکترود صفحه‌ای
- (۲) الکترود افقی
- (۳) الکترود قائم

۲۴- در صورتی که اجرای الکترودها صحیح انجام شده باشد، شرایط هر سه نوع الکترود یکسان می‌باشد.

۲۴- چنانچه رگولاتور بانک خازنی یک پروژه از نوع ۱:۲:۲:۴ و ظرفیت بانک خازنی ۲۲۰ kVAR باشد، ظرفیت کوچک‌ترین پله بانک خازن چقدر می‌باشد؟

20 kVAR (۳)
15 kVAR (۴)

40 kVAR (۱)
10 kVAR (۳)

۲۵- در کدامیک از کارگاه‌های زیر معرفی شخص ذیصلاح به عنوان مسئول اینمی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست الزامی می‌باشد؟

- (۱) کارگاه‌های با ارتفاع ۱۸ متر از روی تراز زمین
- (۲) کارگاه‌های با ارتفاع ۱۸ متر از روی پی
- (۳) کارگاه‌های با ارتفاع ۲۱ متر از روی پی
- (۴) کارگاه‌های با ارتفاع ۲۱ متر از روی تراز زمین

۲۶- کدامیک از گزینه‌های زیر در صورت احتمال وقوع حادثه در یک کارگاه ساختمانی صحیح است؟

- (۱) سازنده موظف است تا تامین اینمی و حفاظت لازم، از ادامه عملیات ساختمانی در موضع خطر خودداری نماید.
- (۲) سازنده موظف است تا تامین اینمی و حفاظت لازم، از ادامه عملیات ساختمانی در کل کارگاه خودداری نماید.
- (۳) سازنده موظف است پس از وقوع حادثه، مراتب را حسب مورد به کارفرما گزارش نماید.
- (۴) گزینه‌های ۱ و ۳ هر دو صحیح است.

۲۷- کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

- (۱) ناظر نمی‌تواند مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظرارت خود باشد.
- (۲) نظرارت ساختمان توسط طراح ساختمان مجاز نمی‌باشد.
- (۳) ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می‌گردد.
- (۴) گزینه‌های ۱ و ۳ هر دو صحیح است.

۲۸- کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

- (۱) برای اتصال کابل‌های فشار ضعیف با ولتاژ اسمی حداکثر ۱۰۰۰ ولت در فضای آزاد باید از سرکابل مخصوص فضای آزاد استفاده شود.
- (۲) برای اتصال کابل‌های فشار ضعیف با ولتاژ اسمی حداکثر ۱۰۰۰ ولت در فضای آزاد می‌توان از کابلشوها پرسی، پیچی و یا لحیمی استفاده کرد.
- (۳) برای اتصال کابل‌های فشار ضعیف با ولتاژ اسمی حداکثر ۱۰۰۰ ولت (به استثنای کابل‌های روغنی) در داخل ساختمان باید از سرکابل استفاده شود.
- (۴) گزینه‌های ۱ و ۳ هر دو صحیح است.



۲۹- ارجحیت استفاده از کابلشوها از نظر فنی و استقامت به ترتیب عبارت است از:

- (۲) پیچی، پرسی و لحیمه‌ی
- (۴) پرسی، پیچی و لحیمه‌ی

۳۰- حداقل ارتفاع نصب پریزهای برق در فضایی که ارتفاع میز کار آن ۱۰۰ سانتی‌متر می‌باشد، چقدر است؟ (ارتفاع قرنیز میز کار ۱۰ سانتی‌متر می‌باشد).

- (۲) ۱۲۰ سانتی‌متر
- (۴) ۱۳۰ سانتی‌متر

۳۱- کلیدهای قدرت فشار متوسط از لحاظ نوع ماده عایقی به چند نوع تقسیم‌بندی می‌شوند؟

- (۲) دو نوع
- (۴) پنج نوع

۳۲- در صورت نصب ۵ دستگاه تابلوی برق فشار ضعیف چسبیده به هم (هر تابلو به عرض ۹۰ cm و عمق ۶۰ cm) بر روی اتاقک کابل، ابعاد دهانه مورد احداث در سقف اتاقک مزبور چقدر می‌باشد؟

(تابلوها قابل دسترسی از جلو می‌باشند)

- | | |
|----------------|----------------|
| 450cm×60cm (۲) | 420cm×30cm (۱) |
| 430cm×40cm (۴) | 440cm×50cm (۳) |

۳۳- گدام گزینه در مورد تخلفات حرفه‌ای یکی از مهندسان که با خلف وعده مکرر در انجام تعهدات باعث تضییع حق صاحب‌کار شده است، صحیح می‌باشد؟


- (۱) مجازات انتظامی از درجه یک تا چهار
- (۲) مجازات انتظامی از درجه سه تا پنج
- (۳) مجازات انتظامی از درجه یک تا سه
- (۴) مجازات انتظامی از درجه دو تا پنج

۳۴- گدام گزینه در مورد اطلاع مهندس حوزه هر استان صحیح است؟

- (۱) شخصی که متولد آن استان بوده یا حداقل شش ماه ممتد پس از تاریخ تسلیم درخواست عضویت، در آن استان مقیم باشد.
- (۲) شخصی که حداقل متولد آن استان یا شش ماه ممتد پیش از تاریخ تسلیم درخواست عضویت، در آن استان مقیم باشد.
- (۳) شخصی که حداقل متولد آن استان بوده یا در زمان تسلیم درخواست عضویت، در آن استان مقیم باشد.
- (۴) شخصی که محل کار یا محل سکونت ایشان در استان موردنظر به تائید مراجع صلاحیت‌دار برسد.



- مسئله: با توجه به شکل زیر به سوالات ۳۵ و ۳۶ پاسخ دهید.

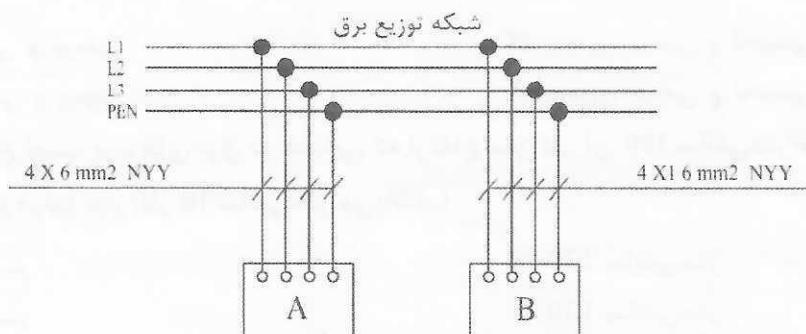

۳۵ - سیستم(های) نیروی برق ساختمان A چه می‌تواند باشد؟

TNS و TT (۲)

TNS (۱)

TNCS و TNS TT (۴)

TT (۳)

۳۶ - سیستم(های) نیروی برق ساختمان B چه می‌تواند باشد؟

TNS و TT (۰)

TNS (۲)

TT (۳)

TNCS و TNS TT (۴)

۳۷ - در یک سیستم نیروی TNS چنانچه در ورودی یک تابلوی برق آپارتمان مسکونی از کلید خودکار مینیاتوری و کلید RCD استفاده شود، در صورت اتصال سیم نول وارت داخل یک پریز، کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

۱) هیچ گونه اتفاقی برای برق واحد مسکونی صورت نمی‌گیرد.

۲) کل برق واحد مسکونی توسط کلید RCD قطع می‌گردد.

۳) کلید مینیاتوری مدار پریز مربوطه قطع می‌گردد.

۴) کل برق واحد مسکونی توسط کلید خودکار مینیاتوری ورودی قطع می‌گردد.

۳۸ - در یک سیستم نیروی TNS اگر سطح مقطع هادی خنثی کوچکتر از سطح مقطع هادی‌های فاز باشد و هادی خنثی دارای وسیله کشف اضافه جریان باشد، چنانچه جریان عبوری از هادی خنثی بیشتر از ظرفیت مجاز آن باشد، کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

۱) باید هادی خنثی قطع گردد.

۲) باید هادی فازها و هادی خنثی قطع گردد.

۳) باید هادی فازها قطع گردد.

۴) باید هادی فازها، هادی خنثی و هادی حفاظتی قطع گردد.

۳۹- در یک سیستم TT یک مدار روشنایی شامل هفت عدد لامپ متال هالید ۱۵۰ وات، مفروض است. چنانچه حداقل زمان قطع به هنگام اتصال کوتاه بین هادی فاز و بدنی چراغ ۰.۴ ثانیه باشد، کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

- (۱) با ایجاد همبندی کامل بین همه سیستم‌های لوله‌کشی و سازه‌های دیگر مانع ندارد.
- (۲) با استفاده از کلید RCD با جریان عامل کمتر مانع ندارد.
- (۳) با استفاده از فیوز در مدار تغذیه مانع ندارد.
- (۴) هیچکدام

۴۰- در یک سیستم TNS کابل تغذیه دو تجهیز به ترتیب $3 \times 35/16 \text{ mm}^2 \text{ NYY}$ و $3 \times 25/16 \text{ mm}^2 \text{ NYY}$ می‌باشد، چنانچه به اجبار کابل هادی حفاظتی این دو تجهیز به صورت مشترک اجرا گردد، کدامیک از گزینه‌های زیر مناسب‌ترین پاسخ درخصوص کابل هادی حفاظتی این دو تجهیز می‌باشد؟

- (۱) $1 \times 35 \text{ mm}^2 \text{ NYY}$
- (۲) $1 \times 25 \text{ mm}^2 \text{ NYY}$
- (۳) $1 \times 16 \text{ mm}^2 \text{ NYY}$
- (۴) $1 \times 10 \text{ mm}^2 \text{ NYY}$

۴۱- کدامیک از گزینه‌های زیر درخصوص ساختمان‌هایی که نصب وسیله مکالمه دو طرفه (تلفن و ... در کابین آسانسور برای آنها الزامی است، صحیح است؟

- (۱) توصیه می‌شود این وسیله مکالمه در کلیه آسانسورها نصب شود.
- (۲) این وسیله مکالمه باید در آسانسور دسترسی آتش‌نشان نصب شود.
- (۳) این وسیله مکالمه باید در آسانسورهای تخت‌بر نصب شود.
- (۴) گزینه‌های ۲ و ۳ هر دو صحیح است.

۴۲- وزنه تعادل در آسانسورهای کششی:

- (۱) برای متعادل کردن وزن کابین و ظرفیت نامی آسانسور به کار می‌رود.
- (۲) برای متعادل کردن وزن کابین و درصدی از ظرفیت آسانسور به کار می‌رود.
- (۳) برای متعادل کردن وزن کابین به کار می‌رود.
- (۴) برای متعادل کردن وزن کابین، تراول کابل و سیم بکسل به کار می‌رود.

۴۳- معیار انتخاب سیستم‌های فرآخوانی آسانسورها چه می‌باشد؟

- (۱) نوع کاربری ساختمان
- (۲) ارتفاع ساختمان
- (۳) ظرفیت آسانسور و تعداد افراد جا به جا شده توسط آن
- (۴) هر سه گزینه صحیح است.

۴۴- کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص ضربه‌گیر (بافر) صحیح است؟

- (۱) وسیله‌ای ارتجاعی است که برای جلوگیری از برخورد کنترل نشده کابین و یا وزنه تعادل به کف چاهک به کار می‌رود.
- (۲) ضربه‌گیر طوری طراحی و انتخاب می‌گردد که کل انرژی جنبشی کابین را مستهلك کند.
- (۳) ضربه‌گیر برای متوقف کردن کابین به هنگام سقوط آزاد به کار می‌رود.
- (۴) گزینه‌های ۱ و ۲ هر دو صحیح است.

۴۵- استفاده از منابع تغذیه با ولتاژ ایمنی خیلی پایین (SELV، FELV و PELV) در کدامیک از حفاظت‌های زیر استفاده می‌شود؟

- (۱) فقط حفاظت در برابر تماس مستقیم
- (۲) فقط حفاظت در برابر تماس غیرمستقیم
- (۳) حفاظت در برابر هر دو نوع تماس مستقیم و غیرمستقیم
- (۴) هیچکدام

۴۶- در چه صورت کارکرد عادی آسانسور باید متوقف شود؟ (آسانسور نباید حرکت کند)

- (۱) در صورت فعال شدن کلید آتش‌نشان
- (۲) در صورت فعال شدن سیستم اعلام حریق
- (۳) در هنگام باز شدن در و یا دریچه‌های اضطراری
- (۴) هر سه گزینه صحیح است.

۴۷- در ساختمان‌های ویژه حیاتی، بسیار زیاد حساس و زیاد مهم، محل نصب مرکز اعلام حریق کجا می‌باشد؟

- (۱) اتاق کنترل موتورخانه تاسیسات مکانیکی
- (۲) در محلی نزدیک به نقطه دسترسی مامورین آتش‌نشانی
- (۳) اتاق امدادرسانی
- (۴) اتاق کنترل و مدیریت ساختمان


۴۸- کدامیک از گزینه‌های زیر برای وقتی که میزان هارمونیک سوم جریان یک مدار ۲۰٪ باشد، صحیح است؟

- (۱) سطح مقطع هادی نول و هادی حفاظتی باید حداقل برابر سطح مقطع هادی فاز باشد.
- (۲) سطح مقطع هادی نول باید حداقل برابر سطح مقطع هادی فاز باشد.
- (۳) سطح مقطع هادی حفاظتی باید حداقل برابر سطح مقطع هادی فاز باشد.
- (۴) سطح مقطع هادی‌های فاز باید یک سایز افزایش یابد.



- مسئله: شکل زیر طرحواره قائم یک اتاق ترانسفورماتور روغنی به ظرفیت 1600 kVA با تهویه طبیعی و هم سطح زمین را نشان می‌دهد.

به سوالات ۴۹ تا ۵۶ پاسخ دهید.

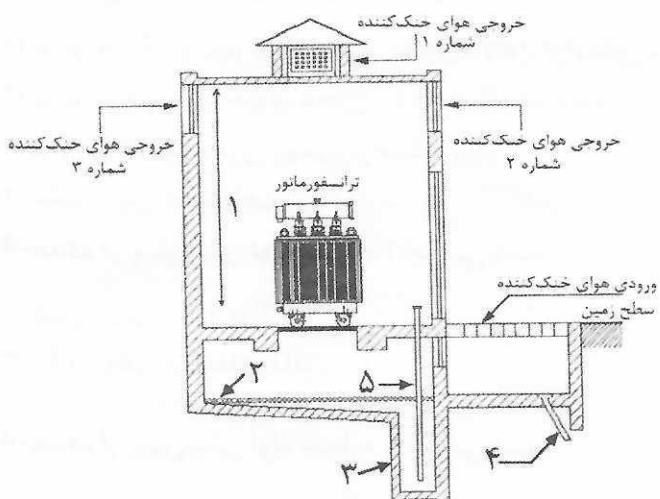

۴۹- ارتفاع نشان داده شده با عدد ۱ چه اثری بر خنک کردن ترانسفورماتور می‌گذارد؟

(۱) هر چه کوتاه‌تر باشد بهتر است.

(۲) هر چه بلندتر باشد بهتر است.

(۳) تائییری در خنک کردن ترانسفورماتور ندارد.

(۴) بستگی به سردسیر و یا گرمسیری بودن محل نصب ترانسفورماتور دارد.

۵۰- از دو خروجی هوای خنک‌کننده شماره ۲ و شماره ۳، کدامیک برای خنک کردن بهتر ترانسفورماتور مناسب‌تر است؟

(۱) خروجی شماره ۲

(۲) خروجی شماره ۳

(۳) شرایط هر دو یکسان می‌باشد.

(۴) هر چه ارتفاع اتاق بیشتر باشد، خروجی شماره ۲ مناسب‌تر است.

۵۱- وظیفه جزء شماره ۲ چه می‌باشد؟

(۱) جلوگیری از نفوذ رطوبت به داخل

(۲) کمک به خنک کردن

(۳) مانع سرایت آتش احتمالی

(۴) هر سه گزینه صحیح است.

۵۲- کدام گزینه برای حداقل ضخامت جزء شماره ۲ و جنس آن صحیح است؟

(۱) ۰.۴ متر و سنگ شکسته

(۲) ۰.۳ متر و شن

(۳) ۰.۱ متر و ماسه

(۴) ۰.۲ متر و سنگ گرانیت شکسته

۵۳- حداقل حجم فضای شماره ۳ چقدر باید باشد؟

- ۱) برابر با یک و نیم برابر حجم مخزن روغن ترانسفورماتور
- ۲) برابر با دو برابر حجم مخزن روغن ترانسفورماتور
- ۳) برابر با حجم مخزن روغن ترانسفورماتور
- ۴) مقدار این حجم اهمیتی ندارد.

۵۴- هدف از پیش‌بینی لوله شماره ۴ چه می‌باشد؟

- ۱) جمع آوری آب و باران
- ۲) جمع آوری روغن ترانسفورماتور
- ۳) تخلیه آب و باران

۵۵- هدف از پیش‌بینی لوله شماره ۵ چه می‌باشد؟

- ۱) برای پُر کردن روغن به چاله
- ۲) برای تخلیه آب باران احتمالی
- ۳) برای تخلیه روغن از چاله
- ۴) برای پُر کردن آب در صورت حریق

۵۶- چنانچه محور طولی ترانسفورماتور عمود بر در بوده و ترانسفورماتور دارای مخزن انسباط روغن باشد، الزامی است که کدامیک از اجزای زیر رو به در اتاق قرار گیرد؟

- ۱) دریچه روغن
- ۲) روغن نما
- ۳) هیچکدام

۵۷- کدامیک از گزینه‌های زیر در خصوص تضعیف در یک جعبه تقسیم عبوری با یک عبور و دو انشعاب صحیح است؟

- ۱) تضعیف 10 دسی بل برای عبور و نیز برای هر انشعاب
- ۲) تضعیف 10 دسی بل برای عبور و 2 دسی بل برای هر انشعاب
- ۳) تضعیف 2 دسی بل برای عبور و نیز برای هر انشعاب
- ۴) تضعیف 2 دسی بل برای عبور و 10 دسی بل برای هر انشعاب

۵۸- ضریب طبقات در برآورده هزینه اجرای عملیات ساختمانی بابت چه موضوعاتی در نظر گرفته می‌شود؟

- ۱) هزینه حمل مصالح به طبقات
- ۲) هزینه حمل مصالح به طبقات و افت مصالح ناشی از حمل آن
- ۳) هزینه حمل مصالح به طبقات، افت مصالح ناشی از حمل آن و سختی اجرای کار
- ۴) هزینه حمل مصالح به طبقات و سختی اجرای کار



۵۹- ردیفهای ستاره‌دار در فهرست بها مربوط به چه موضوعاتی می‌شود؟

- ۱) ردیفهایی که شرح آنها در فهرست بها موجود نباشد.
- ۲) ردیفهایی که شرح آنها در فهرست بها موجود است اما بدون بهای واحد هستند.
- ۳) ردیفهایی که شرح آنها و بهای واحد آنها در فهرست بها موجود می‌باشد.
- ۴) گزینه‌های ۱ و ۲ هر دو صحیح است.

۶۰- در صورت فعل شدن کدام یک از دستکتورهای زیر، استفاده از کلید آتش‌نشان مخصوص آسانسور

دسترسی آتش‌نشان مجاز می‌باشد؟

- ۱) دستکتور نصب شده در جلوی بازشوی آسانسور
- ۲) دستکتور نصب شده در موتورخانه آسانسور
- ۳) دستکتور نصب شده در چاه آسانسور
- ۴) هر سه گزینه صحیح است.



کلید سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته تاسیسات برقی نظارت (A) دیماه ۱۴۰۱

پاسخ	شماره سوالات
۳	۳۱
۴	۳۲
۴	۳۳
۲	۳۴
۳	۳۵
۴	۳۶
۲	۳۷
۳	۳۸
۱	۳۹
۳	۴۰
۱	۴۱
۲	۴۲
۱	۴۳
۱	۴۴
۳	۴۵
۳	۴۶
۴	۴۷
۲	۴۸
۲	۴۹
۲	۵۰
۳	۵۱
۴	۵۲
۳	۵۳
۴	۵۴
۳	۵۵
۲	۵۶
۴	۵۷
۳	۵۸
۴	۵۹
۱	۶۰

پاسخ	شماره سوالات
۳	۱
۴	۲
۱	۳
۳	۴
۴	۵
۴	۶
۱	۷
۱	۸
۳	۹
۲	۱۰
۲	۱۱
۲	۱۲
۲	۱۳
۱	۱۴
۱	۱۵
۴	۱۶
۲	۱۷
۳	۱۸
۱	۱۹
۴	۲۰
۳	۲۱
۱	۲۲
۱	۲۳
۲	۲۴
۲	۲۵
۱	۲۶
۴	۲۷
۱	۲۸
۴	۲۹
۲	۳۰